


proj. szafka oświetleniowa  
typu SOM - 3F nr 3



Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>, Lc = 1032/1128 [m]  
(wzdłuż trasy proj. kabla ułożyć taśmę Fe/Zn 25x4mm, Lc = 1128 [m])

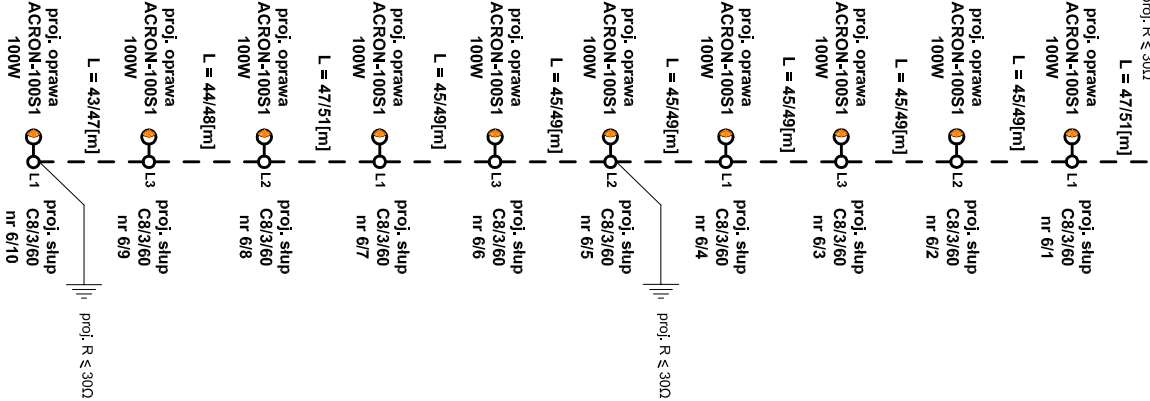

Opracował	P.P.U.H. "PAVMAX" Paweł Ziółkowski ul. Okrężna 2 B, 87-800 Włocławek e-mail: biuro.projektowe.pavmax@wp.pl	Rys. nr 11
Inwestor	Gmina Brześć Kujawski Plac Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kuj.	Branża elektryczna
Obiekt	Oświetlenie drogowe	Data: 31.05.2013r.
Adres	Budowa infrastruktury oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnaczy, dz. nr. 195, 193/8, 194/3, 196/1, 194/1 obręb Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski	
Tytuł rys.	Schemat ideowy zasilania oświetlenia ze stacji transf. „Pikutkowo 4”	Podpis:
Projektant	mgr inż. Paweł Ziółkowski Upr. Nr KUP/0087/PWOE/04	