


wentylacja niska Ø 110 PCV
zakończona kominkiem
wentylacyjnym

Schemat ideowy przydomowej oczyszczalni ścieków 1: 200 Witoldowo nr dz. 2/2 gm. Brześć Kujawski Pan Jan Maciak

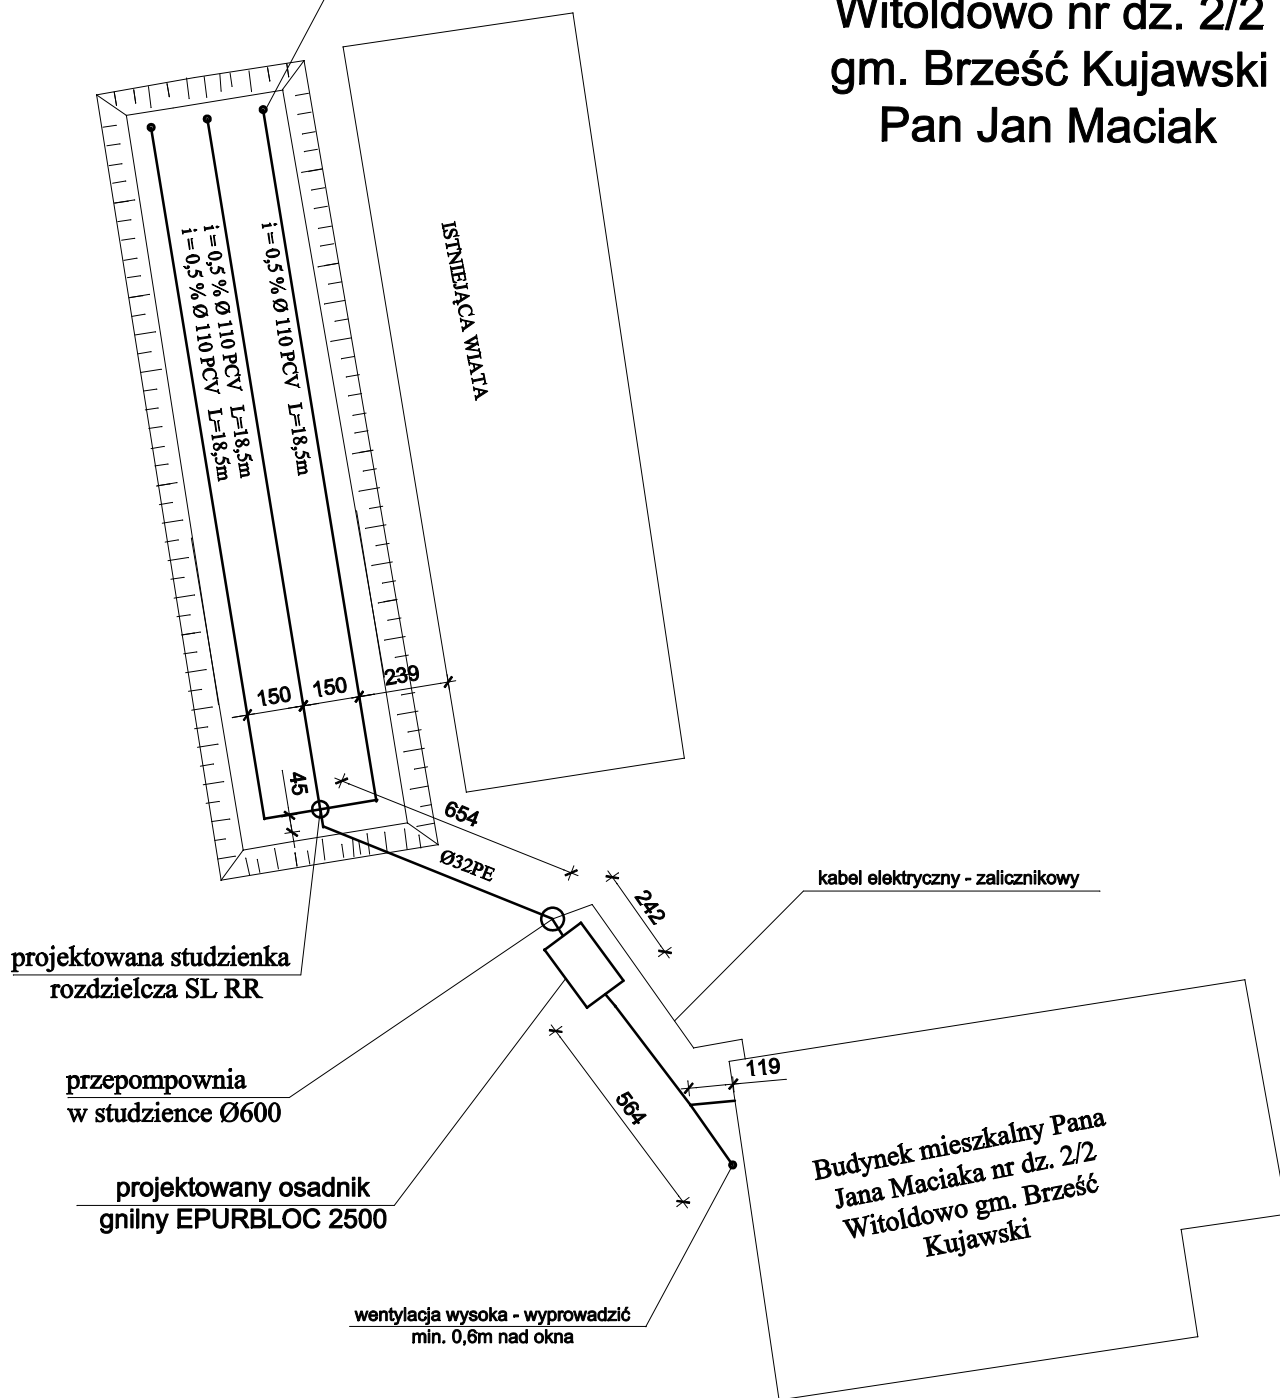

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY.
WITOLDOWO – NR DZ. 2/2
PAN JAN MACIAK GM. BRZEŚĆ KUJAWSKI
INWESTOR : GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
SCHEMAT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROJEKTANT :	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	SKALA: 1:200
DATA: 04.2014		NR RYS. 2